


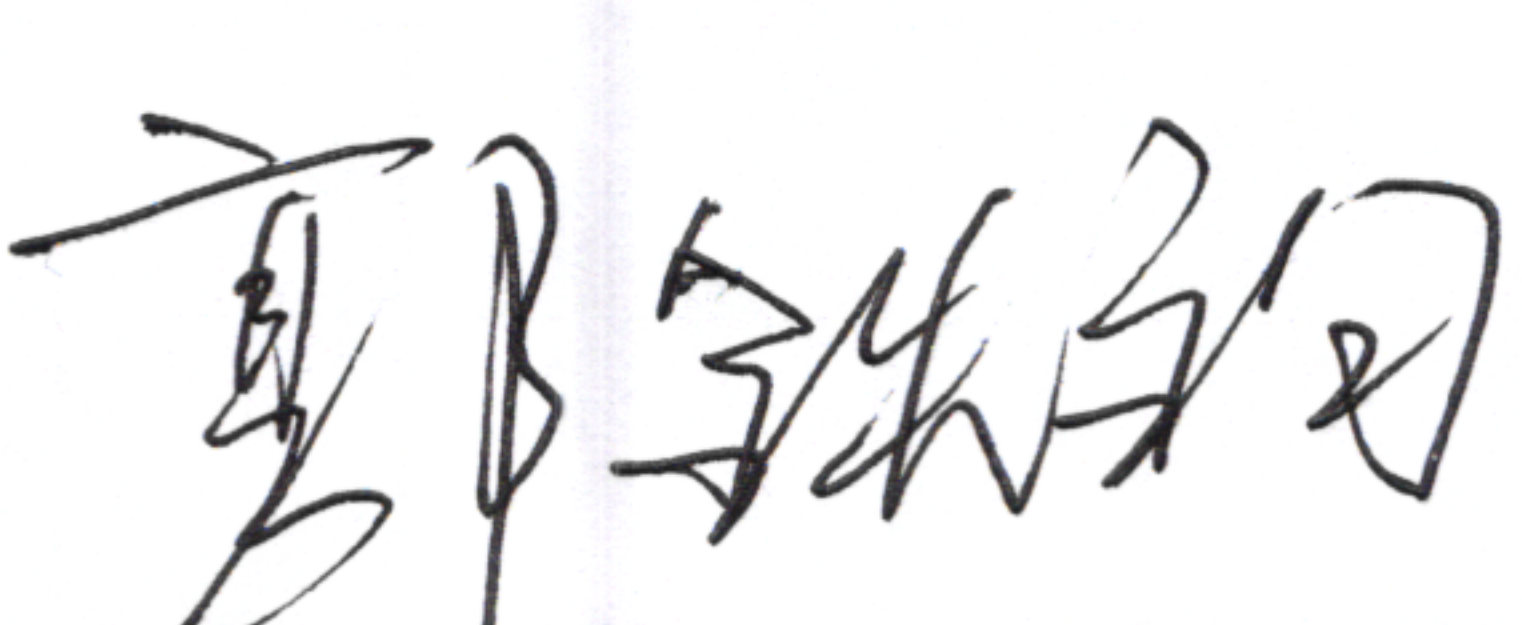
沈阳市人大代表建议办理情况征求意见表

制表单位：沈阳市人大常委会代表工作委员会

由 承 办 单 位 填 写	建议题目	关于严格执行《沈阳市城市供水用水管理条例》中城市公共供水设施维护责任规定的建议		
	建议编号	第 0808 号	代表姓名	郭铁钧
	承办单位	市水务局	办复日期	2022 年 8 月 16 日
	联系人	周加猛	联系电话	24243822
	办理结果	(A) 所提问题已解决或采纳的		
		(B) 所提问题列入计划解决或采纳的		
(C) 所提问题留作参考或说明解释的				
答复形式	见面答复 <input checked="" type="checkbox"/> 书面答复 <input type="checkbox"/>			

以下内容由代表通过“辽宁人大 APP”填写

(在 APP 中点击“建议”模块，进入我的建议，点击“评测”即可填写建议办理评价)

由 代 表 填 写	办理情况 综合评价	评价内容	满 意	基本满意	不满意
		对办理过程	✓		
		对办理结果	✓		
	办理情况 分项评价	对办理工作重视 <input checked="" type="checkbox"/> 沟通联系及时深入 <input checked="" type="checkbox"/> 办理态度积极主动 <input checked="" type="checkbox"/> 答复内容具体详实 <input checked="" type="checkbox"/> 解决方案切实可行 <input checked="" type="checkbox"/>			
对办理答复的意见：   148					

- 注：1. 请承办单位将征求意见表与建议正式答复函一并送给领衔提出建议代表。
 2. 代表应在收到征求意见表之日起 10 日内，通过“辽宁人大 APP”及时反馈。
 3. 联系人：邢 艳；电话传真：22741053；专用手机号：13840039763(微信)。

沈阳市政府系统代表建议办理回执单

制表单位：沈阳市人民政府办公室

由 承 办 单 位 填 写	建议编号	第 0808 号	代表姓名	郭铁钧
	建议内容	关于严格执行《沈阳市城市供水用水管理条例》中城市公共供水设施维护责任规定的建议		
	承办单位	市水务局	办复日期	2022 年 8 月 16 日
	联系人	周加猛	联系电话	24243822
	走访答复带队 领导及职务	叶亮 市水务局副局长		
	办理结果	(A) 所提问题已解决或采纳的	<input checked="" type="checkbox"/>	
		(B) 所提问题列入计划解决或采纳的	<input checked="" type="checkbox"/>	
		(C) 所提问题留作参考或说明解释的	<input type="checkbox"/>	
	答复形式	见面答复 <input checked="" type="checkbox"/>	书面答复 <input type="checkbox"/>	
	由 代 表 填 写	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">郭铁钧</p> <p style="margin: 0;">签字：郭铁钧</p>		

说明：此表由代表当面填写。

2022年 8月 16日